

TEST DI IRRITAZIONE CUTANEA

SKIN IRRITATION TEST BY PATCH TEST

Patch Test a 1 h

Valutazione dell'eventuale potere irritante di un prodotto
cosmetico

*Clinical evaluation of possible irritating power of a cosmetic
product*

Prodotto/Product: IDRA SANY

Lotto/Batch : 79922

Cliente/Customer: FRA-BER
VIA MICHELANGELO MERISI, 40-46,
24051 ANTEGNATE (BG)

21/04/2020

PROCHEMIA

SEDE LEGALE: Via Valassina 64- 20851 Lissone (MB); SEDE OPERATIVA: Via Ozanam 4 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0362-526855 Fax 0362-526364 www.prochemia.net e-mail: info@prochemia.net

Nextar Srl P. IVA 08946900969

Rapporto di prova/Report 20LM6642

CESANO MADERNO, 21/04/2020

Pag. 1/14

TEST DI IRRITAZIONE CUTANEA MEDIANTE PATCH TEST SKIN IRRITATION TEST BY PATCH TEST

METODO/Method: Ref. PT-01P

COMMITTENTE/Customer: **FRA-BER**
VIA MICHELANGELO MERISI, 40-46,
24051 ANTEGNATE (BG)

PRODOTTO/Product: **IDRA SANY**

Lotto/Batch: **79922**

Ref. PROCHEMIA: 20LM6642

CRITERI ETICI E DI QUALITÀ/ ETHICAL AND QUALITY CRITERIA

Questo studio è stato condotto in accordo con i metodi del sistema di gestione qualità, secondo i principi generali di buona pratica di laboratorio (GLP) e di buona pratica clinica (GCP), e secondo i principi definiti nella World Medical Association Declaration of Helsinki.

This study was conducted in accordance with the methods of quality management system, according to the general principles of good laboratory practice (GLP) and Good Clinical Practice (GCP), and according to the principles defined in the World Medical Association Declaration of Helsinki.

RIFERIMENTI/ REFERENCES

I dati riportati in questo rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il rapporto può essere riprodotto solo per intero.

The data given in this report relate only to the sample tested.

The report may only be reproduced in full

PROCHEMIA

(Lab-Testing & Analytical Service)

Direttore del Laboratorio

Dott.ssa Raffaella Ronchi



PROCHEMIA

SEDE LEGALE: Via Valassina 64- 20851 Lissone (MB); SEDE OPERATIVA: Via Ozanam 4 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0362-526855 Fax 0362-526364 www.prochemia.net e-mail: info@prochemia.net

Nextar Srl P. IVA 08946900969

INDICE/ TABLE OF CONTENTS

1. SCHEDA CAMPIONE / <i>SAMPLE SHEET</i>	Pag. 3
2. ORGANIGRAMMA/ <i>ORGANIZATION</i>	Pag. 4
3. PRINCIPIO del METODO/ <i>THE VOLUNTEER SELECTION</i>	Pag. 5
4. SELEZIONE dei VOLONTARI / <i>THE VOLUNTEER SELECTION</i>	Pag. 6
4.a. Criteri di ammissione e di reclutamento/ <i>Admission criteria and recruitment</i>	Pag. 6
4.b. Criteri di inclusione/ <i>Inclusion criteria</i>	Pag. 6
4.c. Criteri di esclusione/ <i>Exclusion criteria</i>	Pag. 7
4.d. Drop-out	Pag. 7
4.e. Restrizioni/ <i>restrictions</i>	Pag. 7
5. METODICA/ <i>METHOD</i>	Pag. 8
5.a. Modalità di effettuazione/ <i>Methods of carrying out</i>	Pag. 8
5.b. Normalizzazioni e controlli/ <i>Normalization and controls</i>	Pag. 8
5.c. Lettura dei risultati/ <i>Reading the results</i>	Pag. 8
5.d. Modalità di lettura/ <i>Reading mode</i>	Pag. 9
6. . CALCOLO del PIC/ <i>PIC CALCULATION</i>	Pag. 10
7. RISULTATI/ <i>RESULTS</i>	Pag. 11
8. CONCLUSIONI/ <i>CONCLUSIONS</i>	Pag. 12
9. BIBLIOGRAFIA/ <i>REFERENCES</i>	Pag. 13
10. SCHEDA RIEPILOGATIVA delle REAZIONI OSSERVATE <i>SUMMARY of REACTIONS OBSERVED</i>	Pag. 14

PROCHEMIA

SEDE LEGALE: Via Valassina 64- 20851 Lissone (MB); SEDE OPERATIVA: Via Ozanam 4 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0362-526855 Fax 0362-526364 www.prochemia.net e-mail: info@prochemia.net

Nextar Srl P. IVA 08946900969

1. SCHEDA CAMPIONE/ SAMPLE SHEET

COMMITTENTE/Customer: **FRA-BER**
VIA MICHELANGELO MERISI, 40-46,
24051 ANTEGNATE (BG)

PRODOTTO/Product: **IDRA SANY**

Lotto/Batch: **79922**

Ref. PROCHEMIA: 20LM6642

- FORMA FISICA/ APPEARANCE: Caratteristico/Characteristic
- COLORE/Color: Caratteristico/Characteristic
- FORMULA: si/yes
- NOTA/NOTE: Nessuna/None
- ALTRE INFORMAZIONI : Modalità d'uso
OTHER INFORMATION
- ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA DEL PRODOTTO: Nessuna/none
OTHER INFORMATION RELATING TO THE PRODUCT SAFETY

ARCHIVIO: 1 contro-campione con referenza **PROCHEMIA: 20LM6642** e la documentazione relativa a questo studio verranno conservati rispettivamente per 15gg e per 10 anni nei nostri archivi. Dopo tali periodi, salvo diversa richiesta del cliente, saranno eliminati.

ARCHIVE: 1 counter sample with reference **PROCHEMIA: 20LM6642** and documentation related to this study will be stored respectively for 15 days and for 10 years in our archives. After these periods, unless otherwise requested by the customer, will be eliminated.


PROCHEMIA

SEDE LEGALE: Via Valassina 64- 20851 Lissone (MB); SEDE OPERATIVA: Via Ozanam 4 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0362-526855 Fax 0362-526364 www.prochemia.net e-mail: info@prochemia.net

Nextar Srl P. IVA 08946900969

2. ORGANIGRAMMA/ ORGANIGRAM

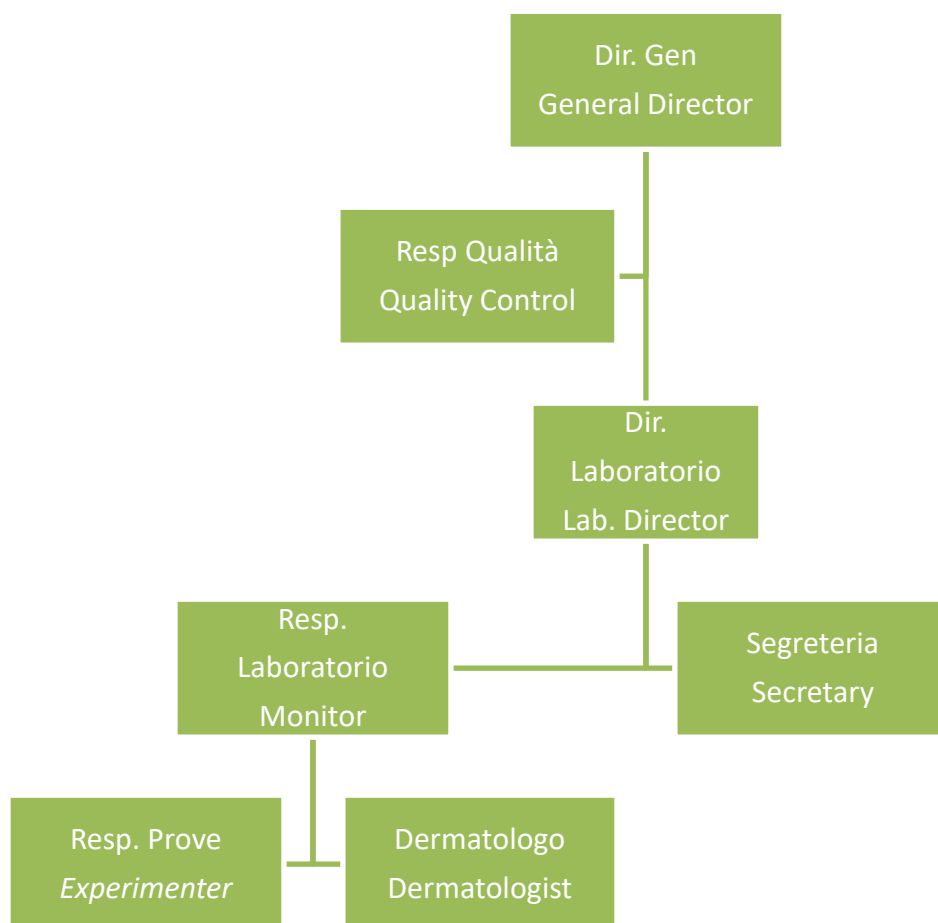

PROCHEMIA

SEDE LEGALE: Via Valassina 64- 20851 Lissone (MB); SEDE OPERATIVA: Via Ozanam 4 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0362-526855 Fax 0362-526364 www.prochemia.net e-mail: info@prochemia.net

Nextar Srl P. IVA 08946900969

TEST DI IRRITAZIONE CUTANEA MEDIANTE PATCH TEST SKIN IRRITATION TEST BY PATCH TEST

METODO. PT-01P METHOD PT-01P

3. PRINCIPIO DEL METODO ASSAY PRINCIPLE

Il metodo consiste nell'applicare il prodotto con l'ausilio di Finn Chambers (cellette di alluminio con volume di 20 microlitri) sulla schiena dei soggetti selezionati. Essendo un prodotto a risciacquo, si procede alla valutazione del potenziale irritante (PIC) del prodotto effettuati a 60 minuti (**T₁**) dall'applicazione dell'occlusione.

*The method consists in applying the product with the aid of Finn Chambers (aluminum cells with a volume of 20 microliters) on the back of the selected subject. The product is a rinse-off product, so it was evaluated the potential irritant assessment (PIC) of the product made at 60 minutes (**T₁**) from the occlusion*

PROCHEMIA

SEDE LEGALE: Via Valassina 64- 20851 Lissone (MB); SEDE OPERATIVA: Via Ozanam 4 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0362-526855 Fax 0362-526364 www.prochemia.net e-mail: info@prochemia.net

Nextar Srl P. IVA 08946900969

4. SELEZIONE DEI VOLONTARI/ THE VOLUNTEER SELECTION

4.a. Criteri di ammissione e di reclutamento/ Admission criteria and recruitment

Ogni soggetto, all'inizio della prova, ha letto e controfirmato il consenso informato redatto dagli sperimentatori.

Sono stati reclutati 20 soggetti di entrambi i sessi (6 di sesso maschile, 14 di sesso femminile) e di età media pari a 45 anni.

La selezione è stata effettuata secondo i criteri di inclusione ed esclusione riportati di seguito.

Each subject at the beginning of the test, read and written informed consent countersigned by the investigators.

We recruited 20 subjects of both sexes (6 males, 14 females) and the mean age is 45 years.

The selection was made according to the criteria of inclusion and exclusion below.

4.b. Criteri di inclusione/ Inclusion criteria

- Razza: Caucasica/ Ethnicity: Caucasian;
- Età: adulti dai 18 ai 65 anni/ Age: adults from 18 to 65 years;
- Sesso: femminile e maschile/ Sex: male and female;
- Stato di salute: assenza di patologie in atto o nel periodo immediatamente precedente allo studio/ Healthy: absence of disease ongoing or in the period immediately before the study;
- Reperibilità/ Availability.

PROCHEMIA

SEDE LEGALE: Via Valassina 64- 20851 Lissone (MB); SEDE OPERATIVA: Via Ozanam 4 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0362-526855 Fax 0362-526364 www.prochemia.net e-mail: info@prochemia.net

Nextar Srl P. IVA 08946900969

4.c. Criteri di esclusione/ Exclusion criteria

- Soggetti in corso di trattamento topico o sistemico con qualsiasi farmaco che possa influire sull'esito del test;
 - Donne in gravidanza o in allattamento;
 - Soggetti colpiti da affezioni cutanee;
 - Soggetti con precedenti di intolleranza a medicinali e/o prodotti cosmetici;
 - Soggetti che si sono sottoposti a prove epicutanee nelle quattro settimane precedenti l'inizio dello studio;
 - Soggetti che si sono esposti al sole o hanno effettuato sedute elioterapiche nella settimana precedente l'inizio dello studio.
-
- Subjects in the course of topical or systemic treatment with any drug that may influence the result of the test;
 - Women who are pregnant or breast-feeding;
 - Persons affected by skin diseases;
 - Subjects with a history of intolerance to drugs and / or cosmetics;
 - Individuals who have tested epicutanee in the four weeks prior to the start of the study;
 - Individuals who are exposed to the sun or heliotherapeutic sessions carried out in the week preceding the start of the study.

4.d. Drop – out

Si considerano causa di interruzione dello studio le seguenti ragioni/We consider termination of the trial due to the following reasons:

- libera scelta del soggetto/ free choice of the subject;;
- motivazioni mediche non correlate allo studio (es. malattie, interventi chirurgici, etc.)/medical reasons unrelated to the study (eg, illness, surgery, etc.);
- motivazioni correlate allo studio/The reasons related to the study
- I casi di drop-out verificatisi durante lo studio vengono comunque segnalati/ The cases of drop-outs occurred during the study are still reported.

4.e. Restrizioni/ Restrictions

Per tutta la durata della prova vengono imposte le seguenti restrizioni/For the whole duration of the test, the following restrictions are imposed

- applicare prodotti e/o detergenti sulla zona di applicazione del patch/ apply the products and / or cleaning the area of application of the patch;
- bagnare il cerotto/ wetting the patch;
- effettuare attività sportive/ carry out sports activities;
- esporsi ai raggi UVA e UVB/ exposure to UVA and UVB rays.

PROCHEMIA

SEDE LEGALE: Via Valassina 64- 20851 Lissone (MB); SEDE OPERATIVA: Via Ozanam 4 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0362-526855 Fax 0362-526364 www.prochemia.net e-mail: info@prochemia.net

Nextar Srl P. IVA 08946900969

5. METODICA/ METHOD

5.a. Modalità di effettuazione/ Methods of carrying out

Le sostanze da testare vengono poste direttamente nelle Finn Chambers, cellette di alluminio del diametro di 8 mm che vengono applicate sulla cute entro pochi minuti dal riempimento, per evitare l'evaporazione o l'essiccamento del prodotto.

The product is placed directly into Finn Chambers, aluminum disk with a diameter of 8 mm which are applied on the skin within a few minutes from the filling, to avoid the evaporation or drying of the product.

5.b. Normalizzazioni e controlli/ Normalization and controls

Contemporaneamente all'applicazione del prodotto, viene applicata una celletta vuota, nelle stesse condizioni operative, come controllo di reazione negativo (bianco). In caso di risposta positiva in tale area, il risultato del volontario viene escluso dal test.

Nel caso di prodotti diluiti in acqua o dispersi in vaselina, viene inoltre applicata un'ulteriore celletta contenente il solo veicolo.

In the same operating conditions and at the same time the application of the product, a cell containing a sample without the product is applied as reaction control. In the case of positive response in this area, the result of the volunteer is excluded from the test.

At the same time the application of the product, a cell empty is applied in the same operating conditions as reaction negative control (white). In the case of a positive response in this area, the result of the volunteer is excluded from the test.

In the case of products diluted in water or dispersed in vaseline, an additional cell containing the vehicle is also applied.

5.c. Lettura dei risultati/ Reading the results

Dopo 15 e 60 minuti dall'applicazione viene rimossa la prima serie di cellette e viene valutato il **Potenziale Irritante Cutaneo (PIC, T₁)**.

After 15 and 60 minutes from the application the first set of cells is removed and PIC is evaluated.

PROCHEMIA

SEDE LEGALE: Via Valassina 64- 20851 Lissone (MB); SEDE OPERATIVA: Via Ozanam 4 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0362-526855 Fax 0362-526364 www.prochemia.net e-mail: info@prochemia.net

Nextar Srl P. IVA 08946900969

5.d. Modalità di lettura/ *Reading mode*

La lettura dei risultati viene eseguita 30 minuti dopo la rimozione dei cerotti per permettere alla cute di perdere, almeno in parte, l'arrossamento eventualmente provocato dall'occlusione.

Un arrossamento evidente e circoscritto all'area della celletta è indice di irritazione provocata dal prodotto.

The reading of the results is performed 30 minutes after removal of the patches to allow the skin to lose the eventual redness caused by the occlusion.

An evident redness and confined to the area of the cell is a sign of irritation caused by the product

Le reazioni osservate vengono valutate in base alla seguente scala di valutazione/ The observed reactions are evaluated according to the following rating scale:

-	assenza di eritema/ <i>no erythema</i>
+/-	reazione dubbia (lieve eritema non uniforme)/ <i>inconclusive (mild erythema non-uniform)</i>
+	eritema roseo-rosso uniforme di grado lieve/ <i>erythema rosy-red uniform mild</i>
++	eritema rosso acceso molto evidente, di grado moderato, limiti netti; possibile edema non uniforme/ <i>erythema bright red very obvious, moderate, clear limits; edema can be non-uniform</i>
+++	eritema di grado severo con edema diffuso; possibili vescicole e/o pustole a livello follicolare/ <i>erythema, severe, diffuse edema, possible vesicles and / or pustules at the follicular</i>

Viene inoltre presa in considerazione la comparsa di eventuali **reazioni di natura allergica**. Queste si differenziano dalle reazioni irritative per le seguenti caratteristiche:

a) presenza di edema e vescicolazione eczematiformi

b) tendenza della reazione a debordare a macchia d'olio dalla ristretta zona di applicazione dell'allergene

La comparsa di una reazione allergica è espressione di una sensibilizzazione allergica del soggetto ad uno o più componenti del prodotto.

In addition the appearance of any reactions of allergic nature is taken into consideration. These are different from irritative reactions for the following characteristics:

a) the presence of edema, and eczematic vesiculation

b) the reaction tends to spill over like wildfire from the limited area of application of the allergen

The onset of an allergic reaction is an expression of allergic sensitization of the subject to one or more components of the product

PROCHEMIA

SEDE LEGALE: Via Valassina 64- 20851 Lissone (MB); SEDE OPERATIVA: Via Ozanam 4 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0362-526855 Fax 0362-526364 www.prochemia.net e-mail: info@prochemia.net

Nextar Srl P. IVA 08946900969

6. CALCOLO DEL PIC/ PIC CALCULATION

La capacità irritante del prodotto viene espressa come percentuale d'irritazione valutata considerando il numero e l'entità delle irritazioni provocate dal prodotto sulla totalità dei soggetti. Dalla somma del numero di reazioni riportato per ognuna delle classi si ottiene il **n° totale di casi di irritazione** e viene quindi calcolata la conseguente **percentuale di irritazione** utilizzando la seguente formula:

The irritating ability of the product is expressed as a percentage of irritation evaluated, considering the number and extent of the irritation caused by the product on the totality of the subjects. From the sum of the number of reactions reported for each of the above classes is obtained the **total n ° of cases of irritation** and is then calculated the resulting **percentage of irritation** using the following formula:

$$\text{Percentuale di irritazione} = \frac{(\text{N}^\circ \text{ totale casi irritati}) \times 100}{20}$$

$$\text{Percentage of irritation} = \frac{(\text{total n}^\circ \text{ of irritation cases}) \times 100}{20}$$

Vengono inoltre segnalate in tabella, sebbene esse non rientrino nel calcolo del potenziale irritante, le seguenti reazioni:

1) le reazioni +/- (lieve eritema non uniforme) osservate al momento della rimozione

We also report in the table, although they are not included in the calculation of the potential irritation, the following reactions:

1) the reactions + / - (mild erythema not uniform) observed at the time of removal of the occlusion

Sulla base dei dati di letteratura, in relazione alla percentuale di irritazione ottenuta, il prodotto testato può essere considerato

On the basis of literature data, in relation to the percentage of irritation obtained, the product tested can be considered:

0% < 5%

> 5% < 10%

> 10% < 30%

> 30% < 50%

> 50% < 80%

> 80 %

NON IRRITANTE/ NOT IRRITATING

DEBOLE IRRITANTE/ LOW IRRITATING

MODERATO IRRITANTE/ MILD IRRITATING

MEDIO IRRITANTE/ MEDIUM IRRITATING

FORTE IRRITANTE/ STRONG IRRITATING

MASSIMO IRRITANTE/ MOST IRRITATING

PROCHEMIA

SEDE LEGALE: Via Valassina 64- 20851 Lissone (MB); SEDE OPERATIVA: Via Ozanam 4 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0362-526855 Fax 0362-526364 www.prochemia.net e-mail: info@prochemia.net

Nextar Srl P. IVA 08946900969

7. RISULTATI/ RESULTS

PRODOTTO/Product: IDRA SANY
Lotto/Batch: 79922
Ref. PROCHEMIA: 20LM6642

POTENZIALE IRRITANTE CUTANEO (PIC) **POTENZIAL IRRITATION CUTANEOUS (PIC)**

(15 e 60 minuti dopo l'applicazione del prodotto, T1)
(15 e 60 minutes after the occlusion, T1)

N° TOTALE SOGGETTI/ TOTAL SUBJECT: 20		
		N° SOGGETTI IRRITATI
n° casi +/-	reazione dubbia (lieve eritema non uniforme) <i>inconclusive (mild erythema, non-uniform)</i>	0
n° casi +	eritema roseo-rosso uniforme di grado lieve <i>mild erythema, rosy-red uniform</i>	0
n° casi ++	eritema rosso acceso molto evidente, di grado moderato, limiti netti, possibile edema non uniforme <i>very evident bright red erythema, moderate grade, clear boundaries, can edema non-uniform</i>	0
n° casi +++	eritema di grado severo con edema diffuso, possibili vescicole e/o pustole a livello follicolare <i>erythema, severe, diffuse edema, possible vesicles and / or pustules at the follicular</i>	0
N° totale casi di irritazione/ Tot n° of cases with irritation		0
Percentuale di irritazione/ Percentage of irritation		0%

PROCHEMIA

SEDE LEGALE: Via Valassina 64- 20851 Lissone (MB); SEDE OPERATIVA: Via Ozanam 4 40026 IMOLA (BO)
 Tel. 0362-526855 Fax 0362-526364 www.prochemia.net e-mail: info@prochemia.net
 Nextar Srl P. IVA 08946900969

8. CONCLUSIONI/ CONCLUSIONS

PRODOTTO/ *PRODUCT*: **IDRA SANY**
Lotto/Batch: **79922**
Ref. PROCHEMIA: **20LM6642**

	% DI IRRITAZIONE % OF IRRITATION
PIC	0%

La tabella sopra riportata riassume i valori di POTENZIALE IRRITANTE CUTANEO (PIC).
The table above summarizes the values of POTENTIAL IRRITANT CUTANEOUS (PIC).

Dall'analisi dei dati possiamo affermare che il prodotto
From the analysis of the data we can state that the product

IDRA SANY

È stato dermatologicamente testato e può essere classificato come/ *has been*
dermatologically tested and it can be classified


NON IRRITANTE/Not Irritant

PROCHEMIA

(Lab-Testing & Analytical Service)

Direttore del Laboratorio

Dott.ssa Raffaella Ronchi



PROCHEMIA

SEDE LEGALE: Via Valassina 64- 20851 Lissone (MB); SEDE OPERATIVA: Via Ozanam 4 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0362-526855 Fax 0362-526364 www.prochemia.net e-mail: info@prochemia.net

Nextar Srl P. IVA 08946900969

9. BIBLIOGRAFIA/ REFERENCES

1. S. Seidenari: "DIAGNOSTICA NON INVASIVA IN DERMATOLOGIA"; ed. EDRA (1998);
2. V. Zuang: "THE USE OF NON-INVASIVE TECHNIQUES ON HUMAN VOLUNTEERS TO DETERMINE THE SAFETY AND EFFICACY OF COSMETIC PRODUCTS"; a thesis submitted to the University of Nottingham for the degree of Doctor of philosophy, (1999);
3. J. Serup, G.B.E. Jemec: "HANDBOOK OF NON-INVASIVE METHODS AND THE SKIN"; CRC Press, Inc., (1995);
4. C. L. Meneghini, G. Angelini: "LE DERMATITI DA CONTATTO" - Lombardo Editore, Roma (1982);
5. A. Sertoli, P. Fabbri: "I TEST EPICUTANEI NELLA DIAGNOSTICA E NELLA RICERCA ALLERGO IMMUNOLOGICA" - Edizioni Medicea, Firenze (1977);
6. E. M. Jackson: "IRRITATION AND SENSITIZATION" - Cosmetic Science and Technology Series Vol. 8, 23 - 42, Marcel Dekker INC. (1990);
7. C. Pelfini: "EFFETTI INDESIDERATI DA COSMETICI: DALL'INDAGINE SULLA POPOLAZIONE AI TEST EPICUTANEI" - Cosmesi Dermatologica n. 32 (1990);
8. S. Veraldi, A. Bigardi - "I TEST EPICUTANEI" - Doctor Dermatologia, 13-17 (Nov. -Dic. 1991);
9. TEST GUIDELINES FOR THE ASSESSMENT OF HUMAN SKIN TOLERANCE OF POTENTIALLY IRRITANT COSMETIC INGREDIENTS- COLIPA GUIDELINES, August 1997;
10. COSMETIC PRODUCT TEST GUIDELINES FOR THE ASSESSMENT OF HUMAN SKIN COMPATIBILITY- COLIPA GUIDELINES, August 1997.

PROCHEMIA

SEDE LEGALE: Via Valassina 64- 20851 Lissone (MB); SEDE OPERATIVA: Via Ozanam 4 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0362-526855 Fax 0362-526364 www.prochemia.net e-mail: info@prochemia.net

Nextar Srl P. IVA 08946900969

10. SCHEDA RIEPILOGATIVA delle REAZIONI OSSERVATE
SUMMARY of REACTIONS OBSERVED

	REAZIONI CUTANEE/ SKIN REACTION	
SOGGETTO Subject	T₀	T₁
RM	-	-
SS	-	-
AZ	-	-
RC	-	-
IF	-	-
CV	-	-
FM	-	-
SC	-	-
RR	-	-
GF	-	-
MO	-	-
SA	-	-
ZU	-	-
CE	-	-
FI	-	-
VI	-	-
MA	-	-
CA	-	-
RO	-	-
FA	-	-

LEGENDA (tipi di reazione):

T1 = dopo 15 e 60 minuti dalla rimozione dell' applicazione

LEGEND (type of reaction):

T1 = 15 and 60 minutes after removal the occlusive application

PROCHEMIA

SEDE LEGALE: Via Valassina 64- 20851 Lissone (MB); SEDE OPERATIVA: Via Ozanam 4 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0362-526855 Fax 0362-526364 www.prochemia.net e-mail: info@prochemia.net

Nextar Srl P. IVA 08946900969

Rapporto di prova/Report 20LM6642

ANNEX A INCI

INCI: ALCOHOL, AQUA (WATER), ISOPROPYL ALCOHOL, GLYCERIN, PARFUM (FRAGRANCE), LACTIC ACID, BENZALKONIUM CHLORIDE

PROCHEMIA

SEDE LEGALE: Via Valassina 64- 20851 Lissone (MB); SEDE OPERATIVA: Via Ozanam 4 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0362-526855 Fax 0362-526364 www.prochemia.net e-mail: info@prochemia.net

Nextar Srl P. IVA 08946900969